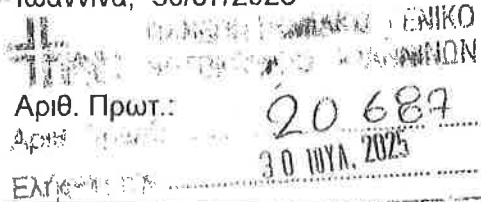


Ιωάννινα, 30/07/2025

Αριθ. Πρωτ.: 20687
30 ΙΟΥΛ. 2025

Γραφείο : Επιτροπή Νοσοκομειακών
Λοιμώξεων-ΕΝΛ

**ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ**

Πληροφορίες : Καραβασίλη Νικολέττα
Μπεκιάρη Άννα

Τηλ. : 26510 99272

e-mail : infection@uhi.gr

Ταχ. Δ/ση : Λ. Σταύρου Νιάρχου
Τ.Κ. 45500-Ιωάννινα
Τ.Θ.1093

ΚΟΙΝ.: Κ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ

ΘΕΜΑ: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ»

ΣΧΕΤ: Αρ.Πρωτ.88 01/07/2025

Σε απάντηση του ερωτήματος σας που τέθηκε προς την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, στις 01/07/2025 και αφορά τις προδιαγραφές και την ασφάλεια που πρέπει να πληροί μια αίθουσα βρογχοσκοπήσεων, σας κοινοποιούμε τη γνωμοδότηση της ΕΝΛ.

Η ΕΝΛ στην έκτακτη συνεδρίαση της στις 4/9 εξέτασε το αίτημα της Πνευμονολογικής Κλινικής για γνωμοδότηση σχετικά με τις προδιαγραφές του βρογχοσκοπικού εργαστηρίου. Η ΕΝΛ εξέτασε τη σχετική βιβλιογραφία που προσκόμισε η διεύθυνση της Πνευμονολογικής Κλινικής καθώς και τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες (ANSI/ASHRAE/ANSE Ventilation of Healthcare Facilities, iHFG, ERS, WHO, ΕΠΕ).

Η ΕΝΛ γνωμοδοτεί ότι θα ήταν επιθυμητή η τήρηση των διεθνών και εθνικών προδιαγραφών για τη λειτουργία του βρογχοσκοπικού εργαστηρίου, οι οποίες συστήνουν η βρογχοσκόπηση να γίνεται σε χώρο με μηχανικό εξαερισμό που να επιτρέπει ≥ 12 εναλλαγές αέρα/ώρα (air changes/hour, ACH), ιδιαίτερα όταν εξετάζονται ασθενείς με λοιμώδη νοσήματα. Κατά τη βρογχοσκόπηση δημιουργείται αερόλυμα, συνεπώς, η εξασφάλιση του εξαερισμού και των καθορισμένων εναλλαγών αέρα αποσκοπεί στη μείωση του κινδύνου μετάδοσης

λοιμωδών νοσημάτων και στις ασφαλείς πρακτικές, εντός του βρογχοσκοπικού εργαστηρίου.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής



Χριστάκη Ειρήνη
Επ. Καθ. Παθολογίας – Λοιμωξιολογίας
Α΄Π/Θ Κλινική